Traduzione italiana di riferimento

Foxmark

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_7eba7f4b00126b19f05e

SHA-256: 7eba7f4b00126b19f05e043b06880aab3487c95b72b948b247127f68284c6c53


Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	AURORA - Installazione della fornitura d'aria esterna / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Installazione dell'ingresso dell'aria esterna
0424637501410-	0424637501410-
1	1

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	VENTO/VISTA - Installazione di alimentazione d'aria esterna / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Installazione dell'ingresso dell'aria esterna
0424637501410-	0424637501410-
2	2

AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

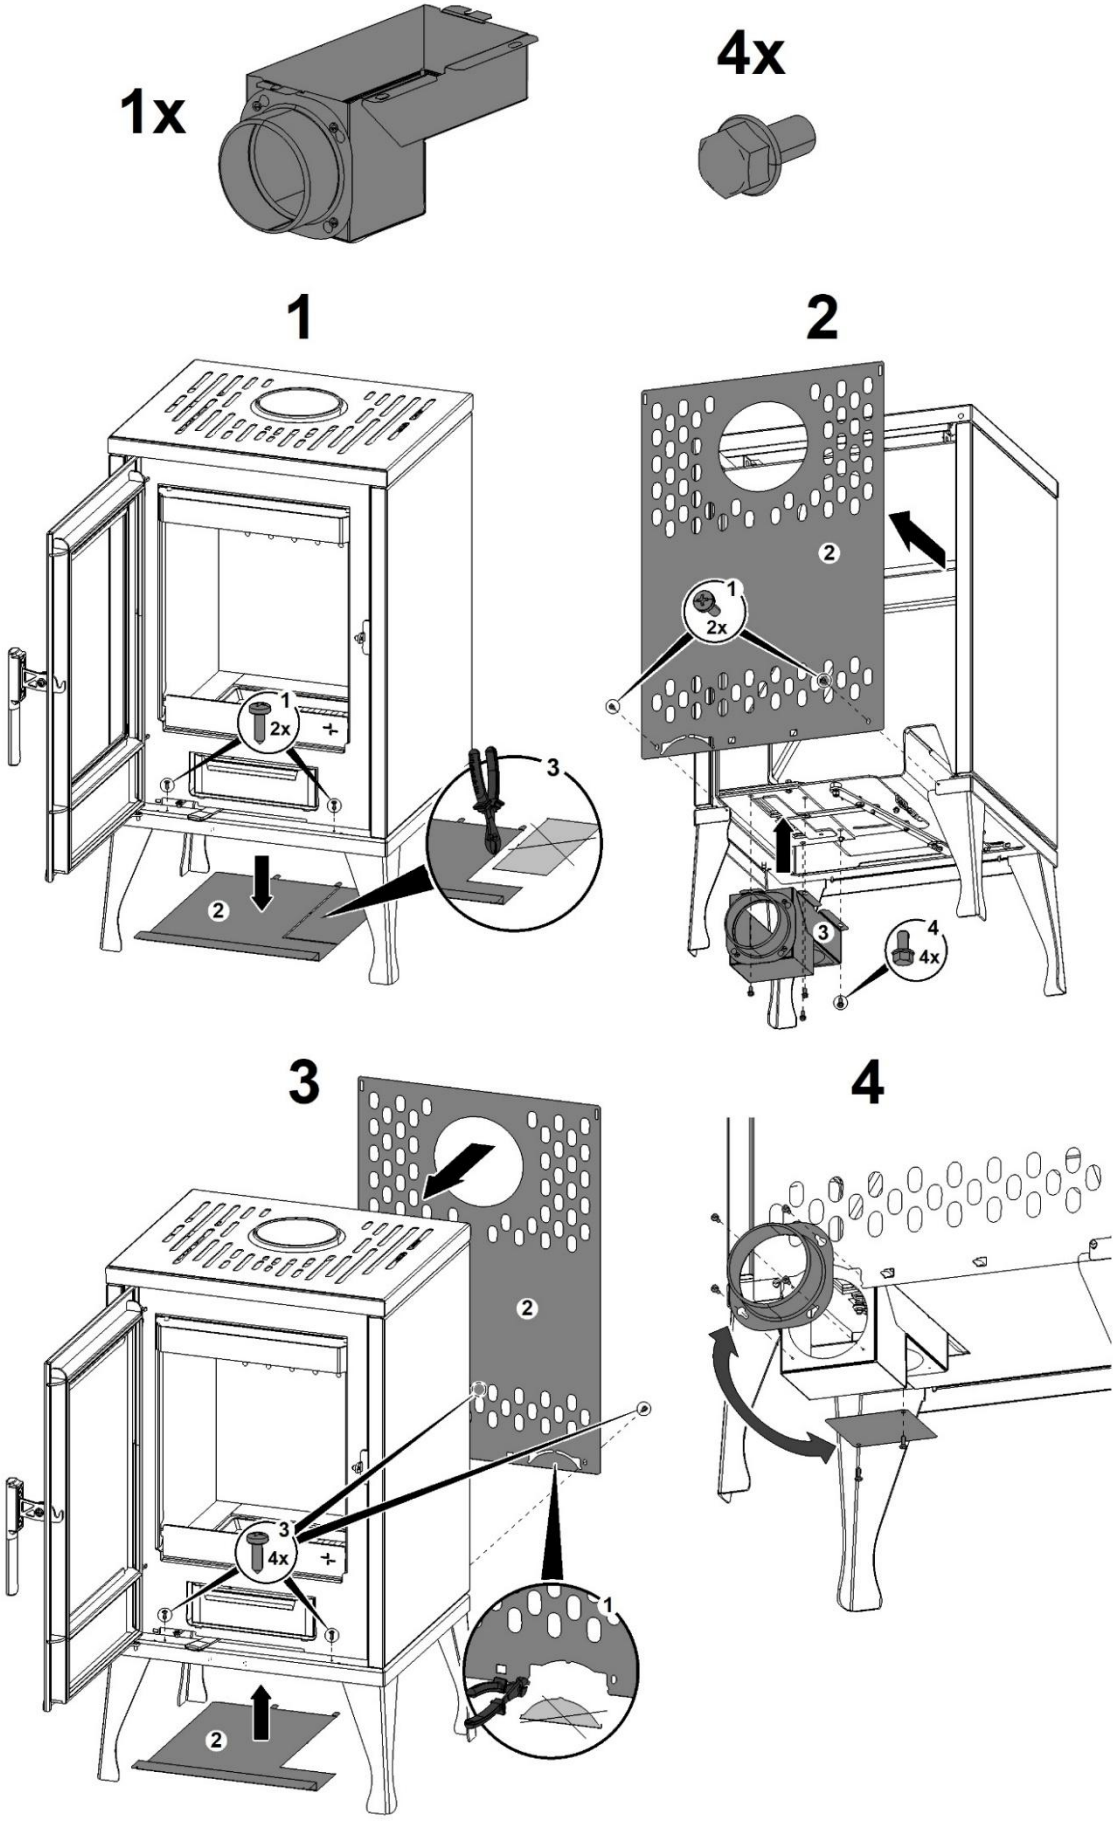

VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

